

Allegato A - Schede delle localizzazioni


Riferimento scheda	Quantità localizzazioni	Tipologia infrastruttura di ricarica	Potenza	Punti di ricarica CIRCA
da n. 01 a n. 05	5	HUB con cabina MT	> 150 kW per ogni colonnina	40
da n. 06 a n. 13	8	ultrafast	da 50,1 a 150 kW	20
da n. 14 a n. 22	9	slow	da 0 a 7 kW	90
totale	22			150

n. 01

[via G.B. Rampinelli 39](#)

45°40'30.5"N 9°39'22.8"E

Estratto mappa

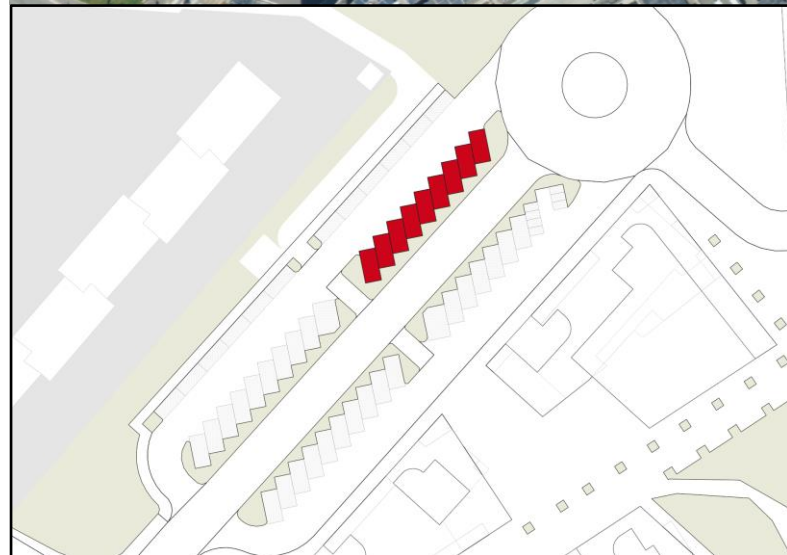

Tipologia

- HUB con cabina MT e cabina di trasformazione
- *alternativa* ultrafast

Potenza

HPC (> 150 kW) per ogni colonnina
alternativa 1 colonnina ultrafast (da 50,1 a 150 kW)

Prescrizioni


- occupazione massimo n. 9 stalli
alternativa ultrafast n. 2-3 stalli
- posizionamento della cabina MT e della cabina di trasformazione al di fuori degli stalli, verificando la possibilità di contiguità con la cabina esistente

n. 02

[via San Bernardino 138 a](#)

45°40'31.1"N 9°39'37.9"E

Estratto mappa

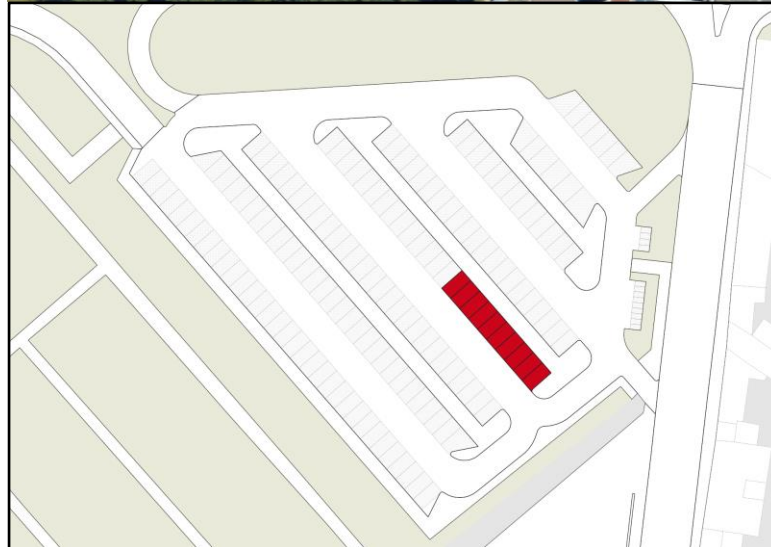

Tipologia

→ HUB con cabina MT e cabina di trasformazione

Potenza

HPC (> 150 kW) per ogni colonnina

Prescrizioni


- occupazione massimo n.10 stalli
- posizionamento della cabina MT e della cabina di trasformazione al di fuori degli stalli

n. 03

[via Betty Ambiveri 14](#)

45°40'54"N 9°40'37"E

Estratto mappa

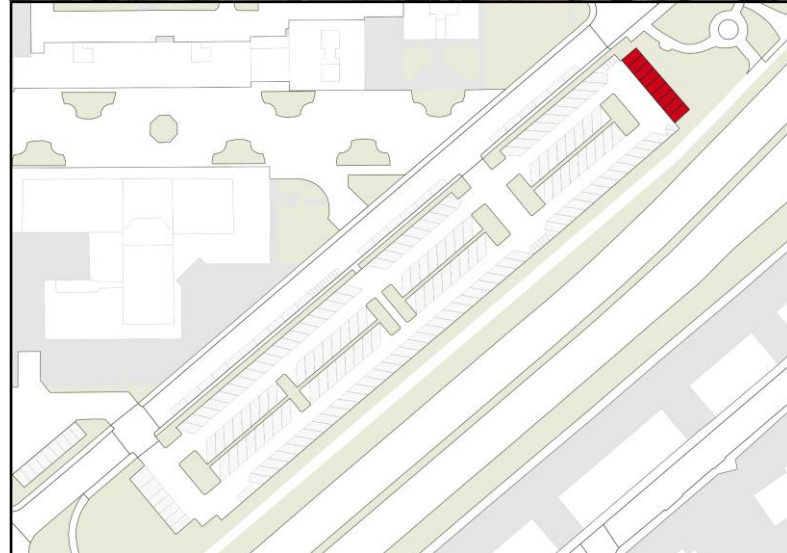

Tipologia

→ HUB con cabina MT e cabina di trasformazione

Potenza

HPC (> 150 kW) per ogni colonnina

Prescrizioni


- occupazione massimo n. 9 stalli
- posizionamento della cabina MT e della cabina di trasformazione al di fuori degli stalli auto

n. 04

[via Autostrada 30](#)

45°40'54.3"N 9°40'06.4"E

Estratto mappa

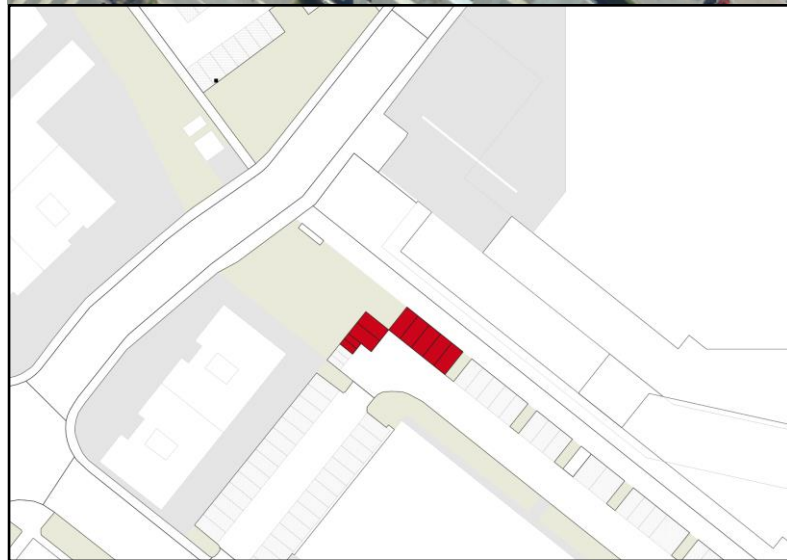

Tipologia

→ HUB con cabina MT e cabina di trasformazione

Potenza

HPC (> 150 kW) per ogni colonnina

Prescrizioni


- occupazione massimo n. 8 stalli
- posizionamento della cabina MT e della cabina di trasformazione al di fuori degli stalli, evitando la pavimentazione delle aree verdi

n. 05

[via per Grumello 45](#)

45°40'30.9"N 9°38'28.3"E

Estratto mappa

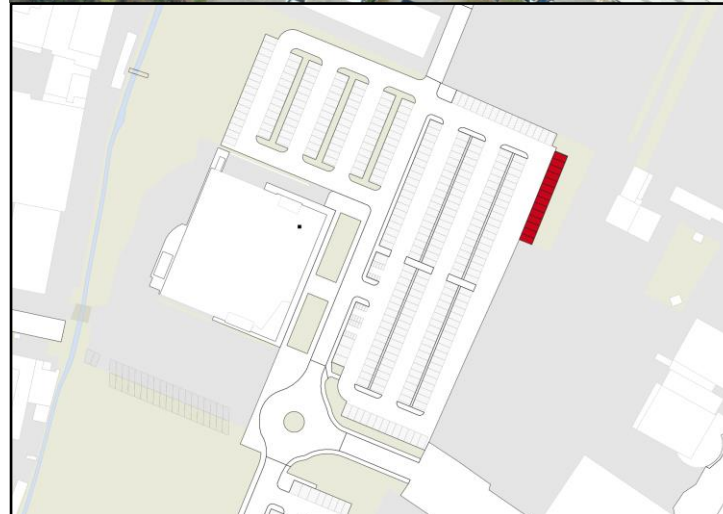

Tipologia

→ HUB con cabina MT e cabina di trasformazione

Potenza

HPC (> 150 kW) per ogni colonnina

Prescrizioni


- occupazione massimo n. 14 stalli

n. 06

[via Don Egidio Ballanti 4](#)

45°40'55.9"N 9°40'43.8"E

Estratto mappa

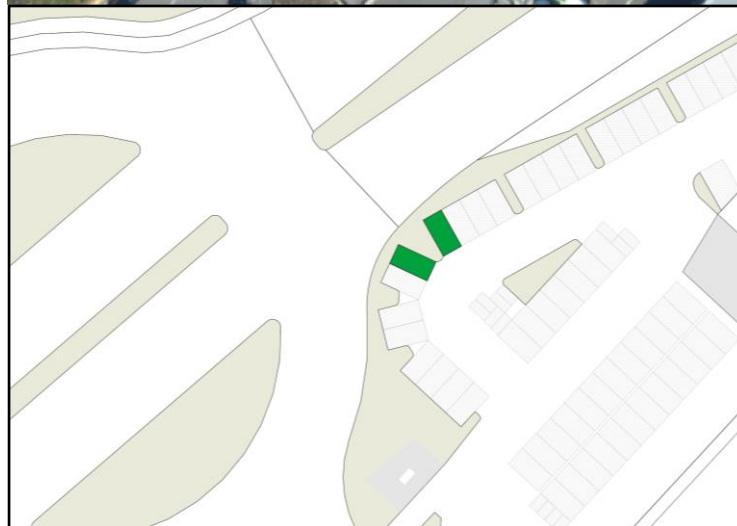

Tipologia

→ ultrafast

Potenza

da 50,1 a 150 kW per ogni colonnina
potenza massima 100 kW, salvo diversa disponibilità dal gestore

Prescrizioni


- occupazione massimo n. 2 stalli
- salvo disponibilità della cabina privata (potenza e disponibilità)

n. 07

[via Zanchi - parcheggio](#)

45°40'26.5"N 9°40'42.3"E

Estratto mappa

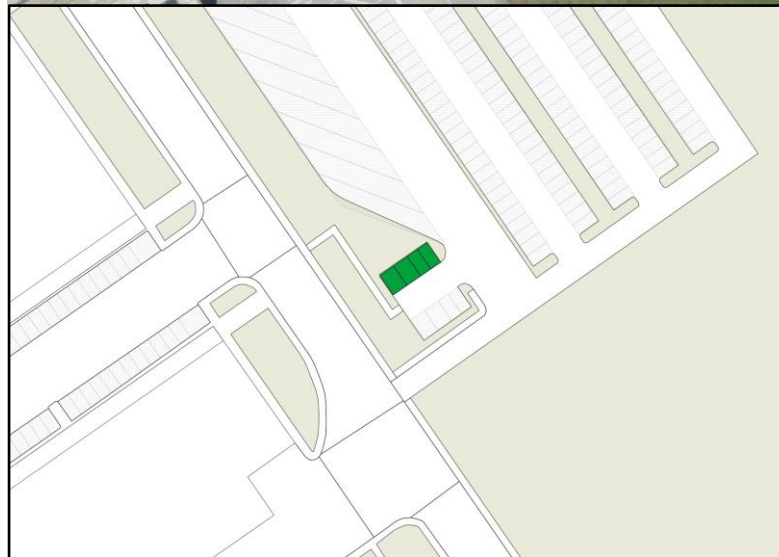

Tipologia

→ ultrafast

Potenza

da 50,1 a 150 kW per ogni colonnina
potenza massima 100 kW, salvo diversa disponibilità dal gestore

Prescrizioni



- occupazione massimo n. 4 stalli

n. 08

[via Zanchi 22](#)

45°40'19.6"N 9°40'30.0"E

Estratto mappa

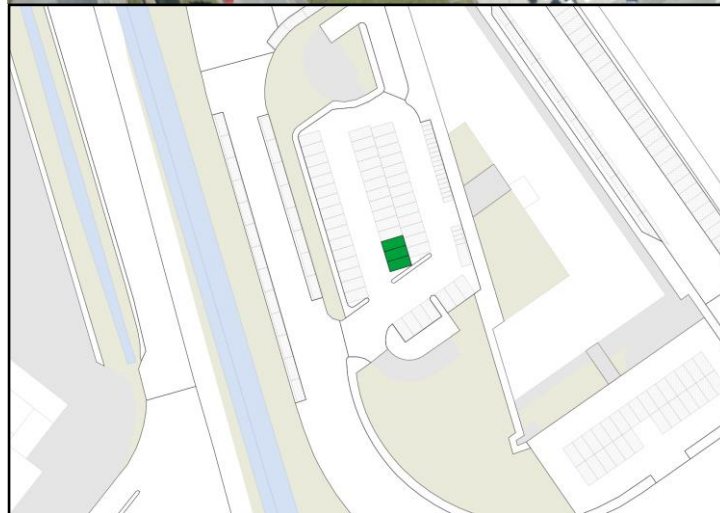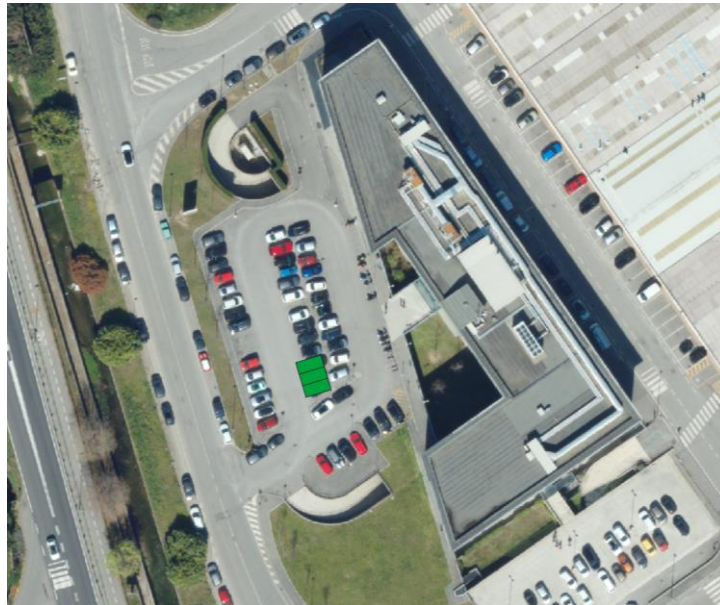

Tipologia

→ ultrafast

Potenza

da 50,1 a 150 kW per ogni colonnina
potenza massima 100 kW, salvo diversa disponibilità dal gestore

Prescrizioni



- occupazione massima n. 3 stalli
- ad uso pubblico, previo nulla osta proprietà

n. 09

[via Crocefisso 39](#)

45°42'58.1"N 9°40'05.9"E

Estratto mappa

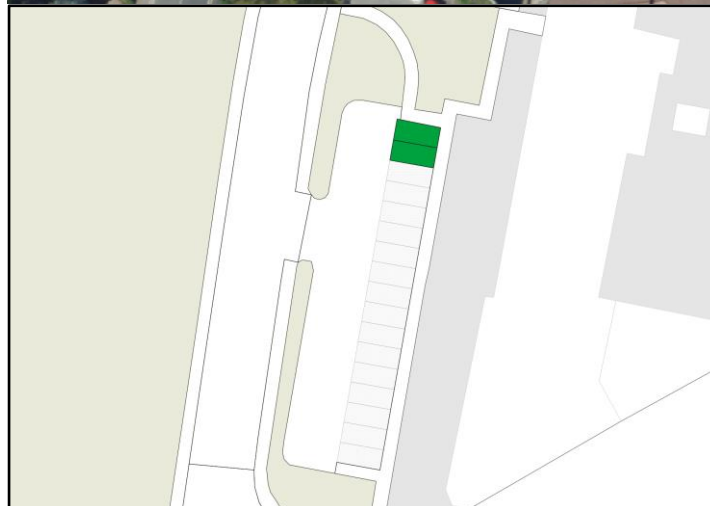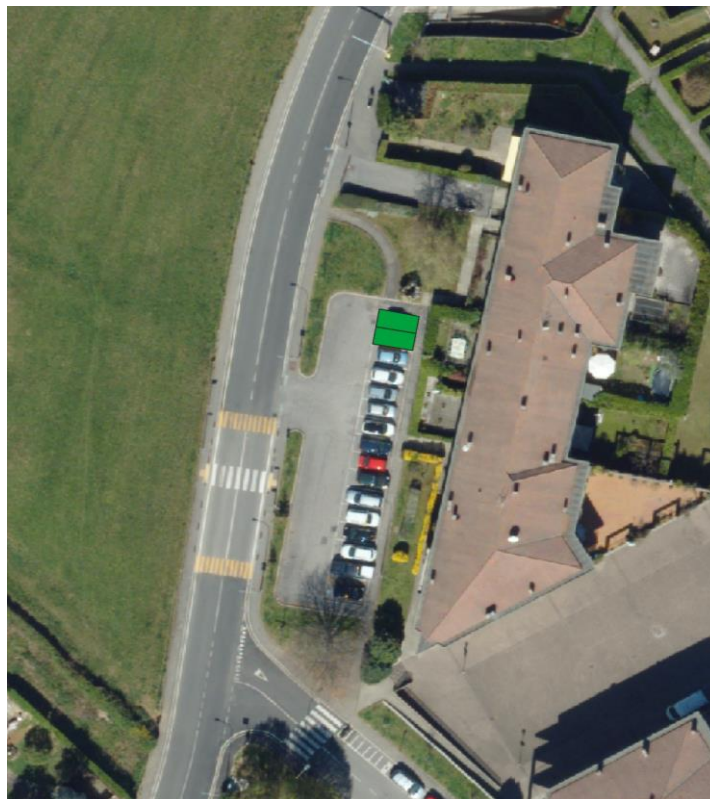

Tipologia

→ ultrafast

Potenza

da 50,1 a 150 kW per ogni colonnina
potenza massima 100 kW, salvo diversa disponibilità dal gestore

Prescrizioni


- occupazione massimo n. 2 stalli
- ad uso pubblico, previo nulla osta proprietà

n. 10

[via Briantea](#)

45°41'20.5"N 9°38'21.3"E

Estratto mappa

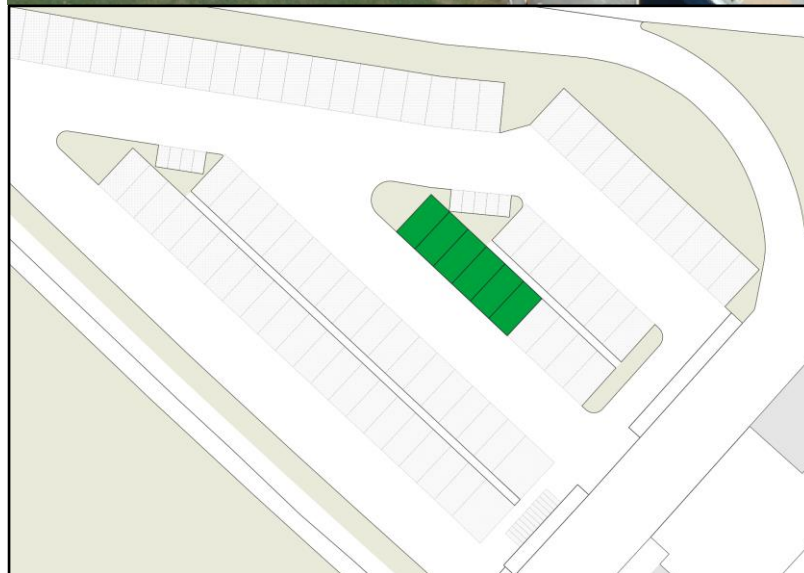

Tipologia

→ ultrafast

Potenza

da 50,1 a 150 kW per ogni colonnina
potenza massima 100 kW, salvo diversa disponibilità dal gestore

Prescrizioni


- occupazione massimo n. 6 stalli

n. 11

[via Borgo Palazzo snc](#)

45°41'22.8"N 9°42'25.6"E

Estratto mappa

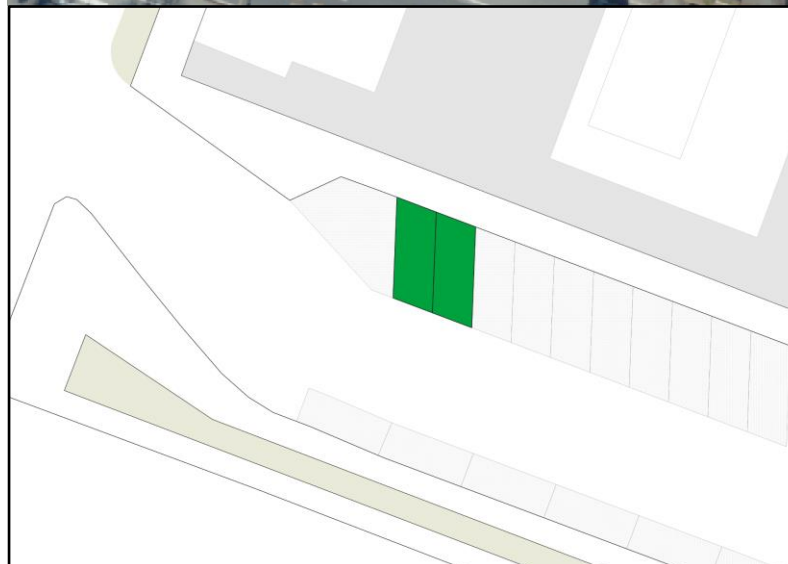

Tipologia

→ ultrafast

Potenza

da 50,1 a 150 kW per ogni colonnina
potenza massima 100 kW, salvo diversa disponibilità dal gestore

Prescrizioni


- occupazione massimo n. 2 stalli

n. 12

[via Guerrazzi](#)

45°40'52.6"N 9°39'05.9"E

Estratto mappa

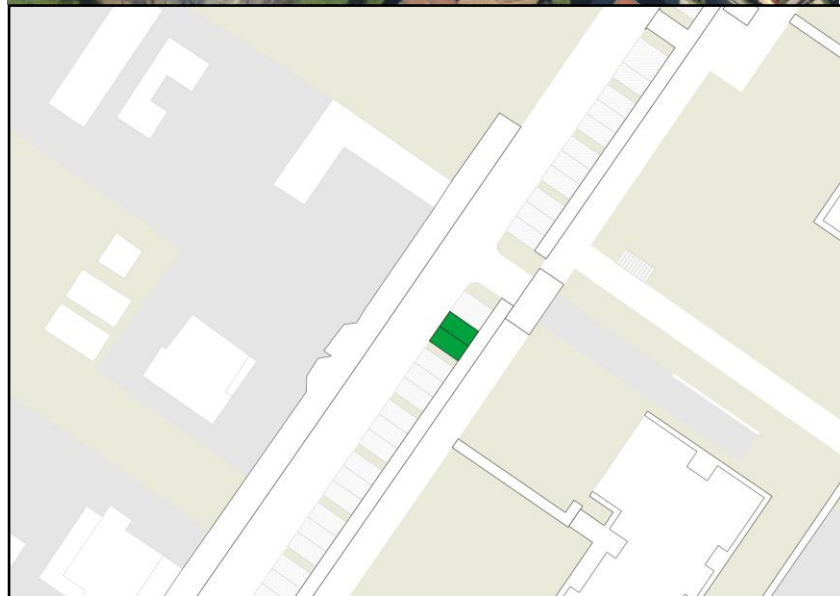

Tipologia

→ ultrafast

Potenza

da 50,1 a 150 kW per ogni colonnina
potenza massima 100 kW, salvo diversa disponibilità dal gestore

Prescrizioni


- occupazione massimo n. 2 stalli con colonnina su marciapiede
- percorso pedonale garantire larghezza minima 90 cm

n. 13

[via Colognola ai Colli](#)

45°40'37.9"N 9°39'41.6"E

Estratto mappa

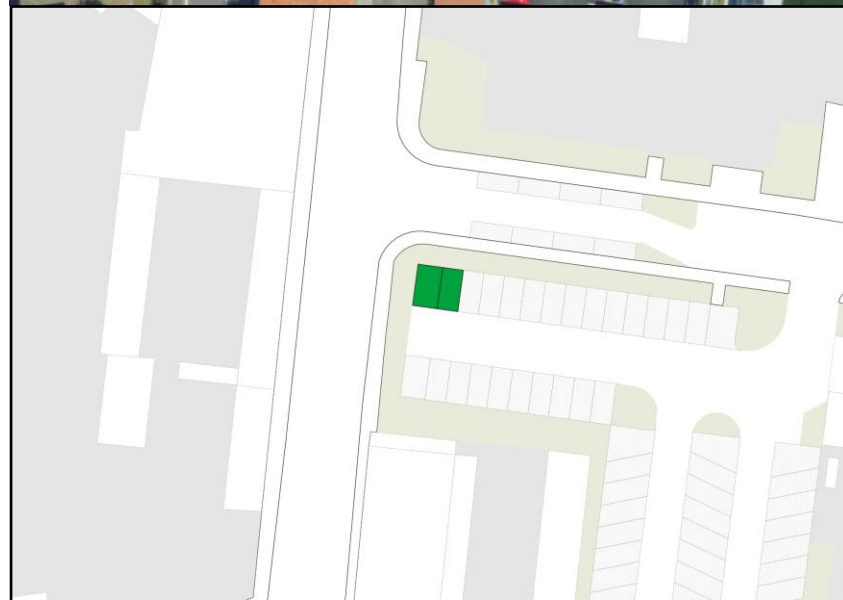

Tipologia

→ ultrafast

Potenza

da 50,1 a 150 kW per ogni colonnina
potenza massima 100 kW, salvo diversa disponibilità dal gestore

Prescrizioni


- ad uso pubblico, previo nulla osta proprietà

n. 14

[via Berlese](#)

45.709495°N 9.691879°E

Estratto mappa

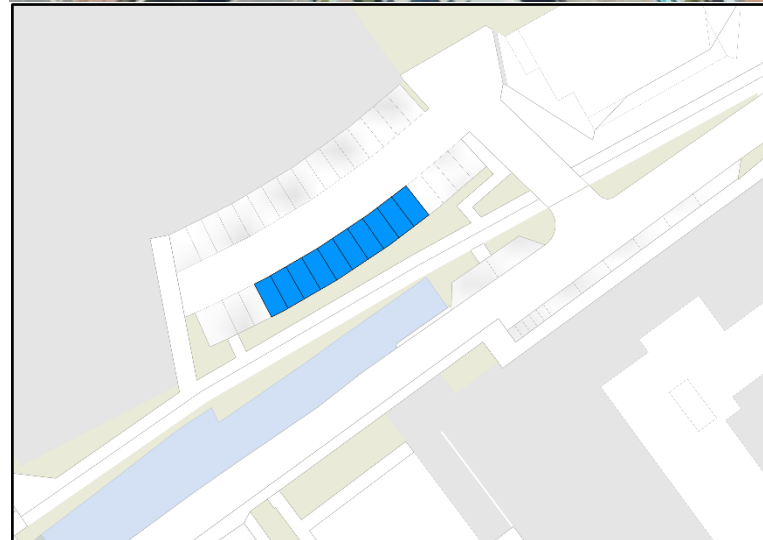

Tipologia

→ slow

Potenza

da 0 a 7 kW per ogni colonnina

Prescrizioni



- occupazione massimo n.10 stalli
- uso NON esclusivo ai fini della ricarica
- percorso pedonale garantire larghezza minima 90 cm

n. 15

[Via Promessi Sposi, 23 a/b/c](#)

45°40'50.3"N 9°38'44.3"E

Estratto mappa

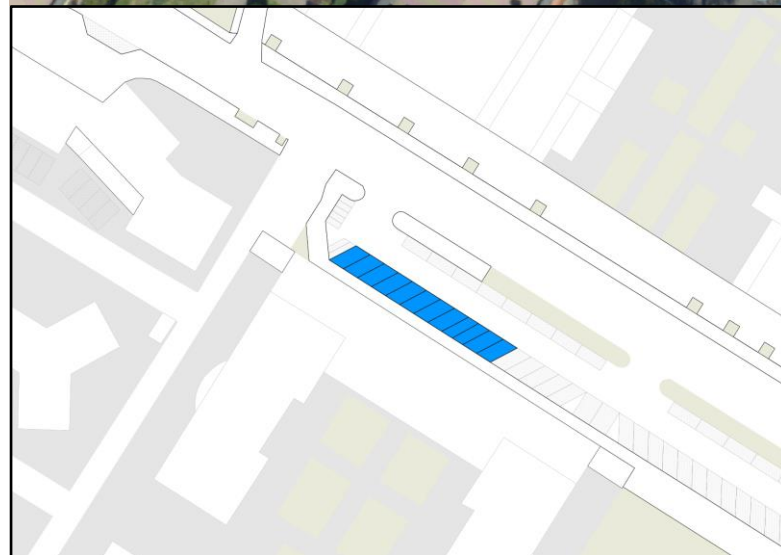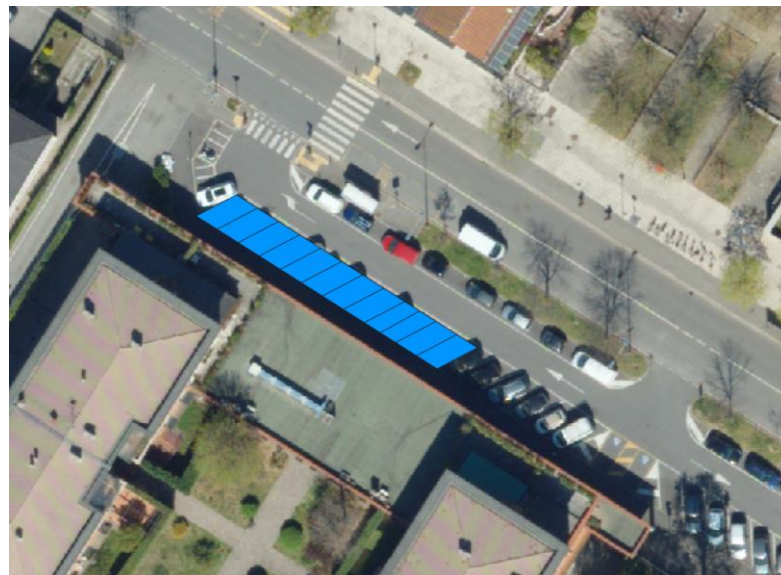

Tipologia

→ slow

Potenza

da 0 a 7 kW per ogni colonnina

Prescrizioni


- occupazione massimo n. 10 stalli
- uso NON esclusivo ai fini della ricarica
- percorso pedonale garantire larghezza minima 90 cm

n. 16

[Via Borgo Palazzo, 226](#)

45°41'22.2"N 9°42'27.6"E

Estratto mappa

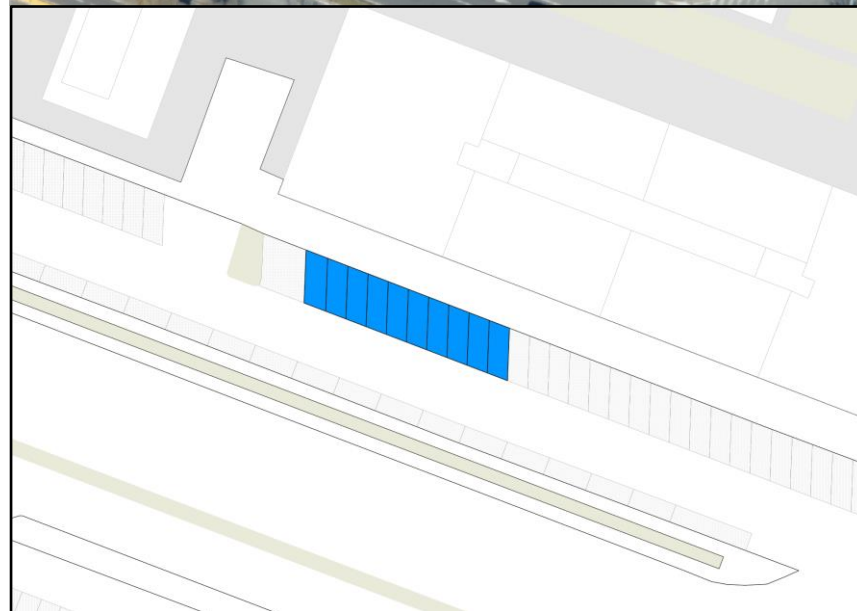

Tipologia

→ slow

Potenza

da 0 a 7 kW per ogni colonnina

Prescrizioni



- occupazione massimo n. 10 stalli
- uso NON esclusivo ai fini della ricarica
- percorso pedonale garantire larghezza minima 90 cm

n. 17

[Via Walter Tobagi, 6](#)

45°40'52.1"N 9°39'27.9"E

Estratto mappa

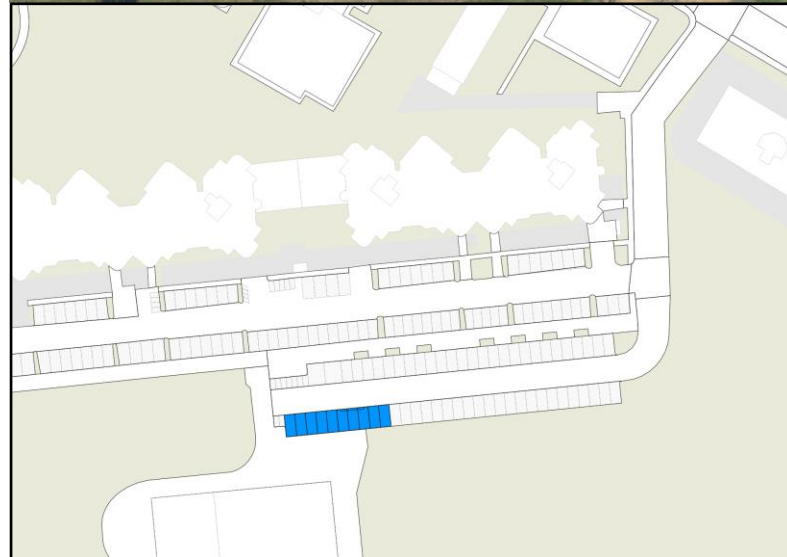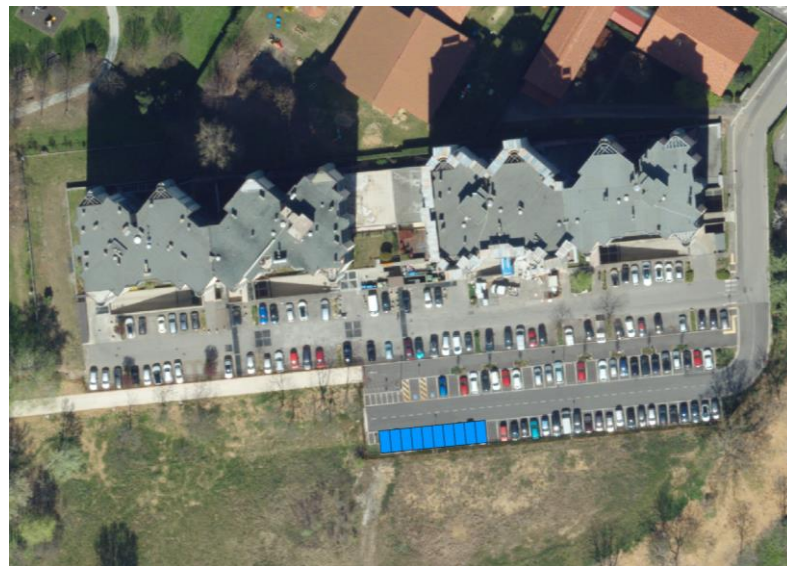

Tipologia

→ slow

Potenza

da 0 a 7 kW per ogni colonnina

Prescrizioni



- occupazione massimo n. 10 stalli
- uso NON esclusivo ai fini della ricarica

n. 18

[Via Alcide de Gasperi](#)

45.712916°N 9.678174°E

Estratto mappa

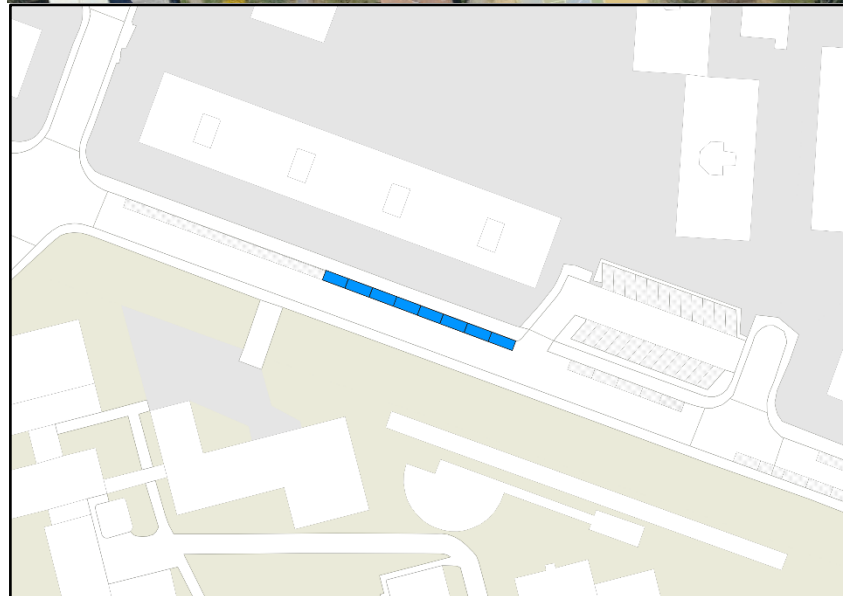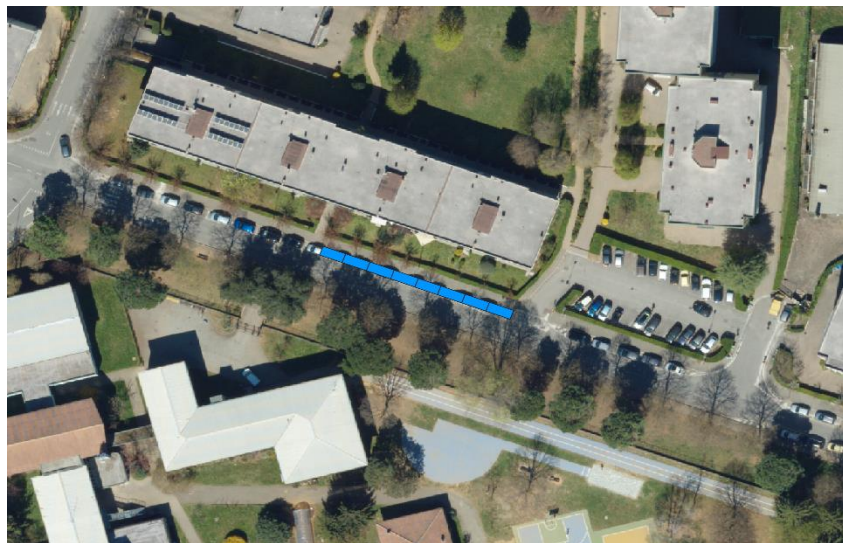

Tipologia

→ slow

Potenza

da 0 a 7 kW per ogni colonnina

Prescrizioni


- occupazione massimo n. 8 stalli
- uso NON esclusivo ai fini della ricarica
- percorso pedonale garantire larghezza minima 90 cm

n. 19

[Via Mauro Codussi, 14-16](#)

45°42'06.5"N 9°41'01.2"E

Estratto mappa

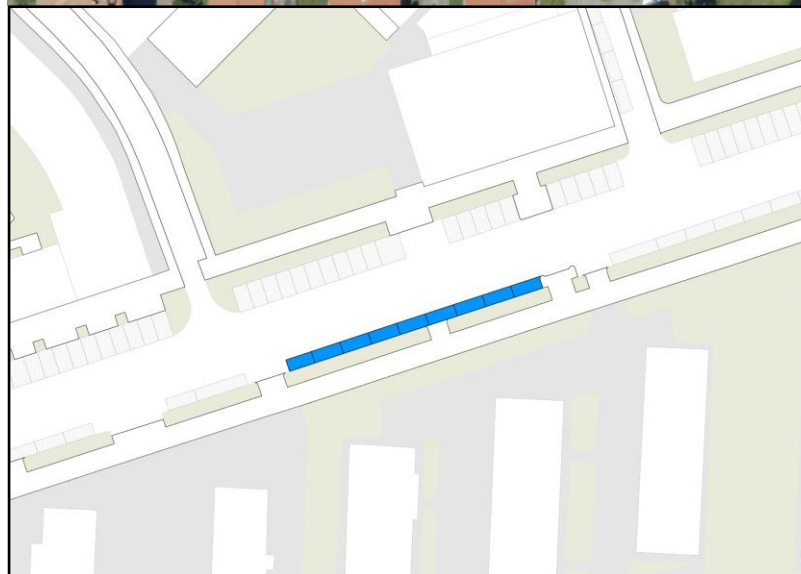

Tipologia

→ slow

Potenza

da 0 a 7 kW per ogni colonnina

Prescrizioni


- occupazione massimo n. 9 stalli
- uso NON esclusivo ai fini della ricarica
- percorso pedonale garantire larghezza minima 90 cm

n. 20

[Viale delle Mura](#)

45°42'08.7"N 9°39'58.9"E

Estratto mappa

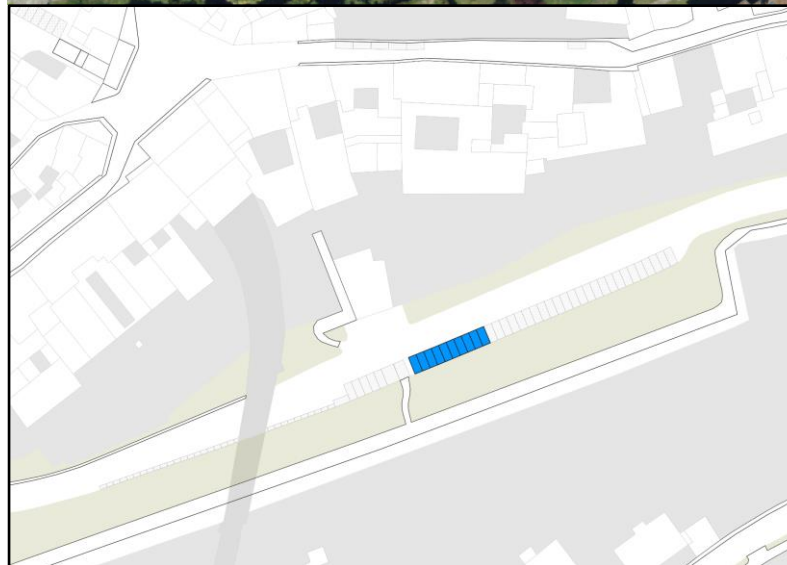

Tipologia

→ slow

Potenza

da 0 a 7 kW per ogni colonnina

Prescrizioni


- occupazione massimo n. 10 stalli
- uso NON esclusivo ai fini della ricarica

n. 21

[Via Giuseppe Rillosi, 2-10](#)

45°41'35.9"N 9°39'07.3"E

Estratto mappa

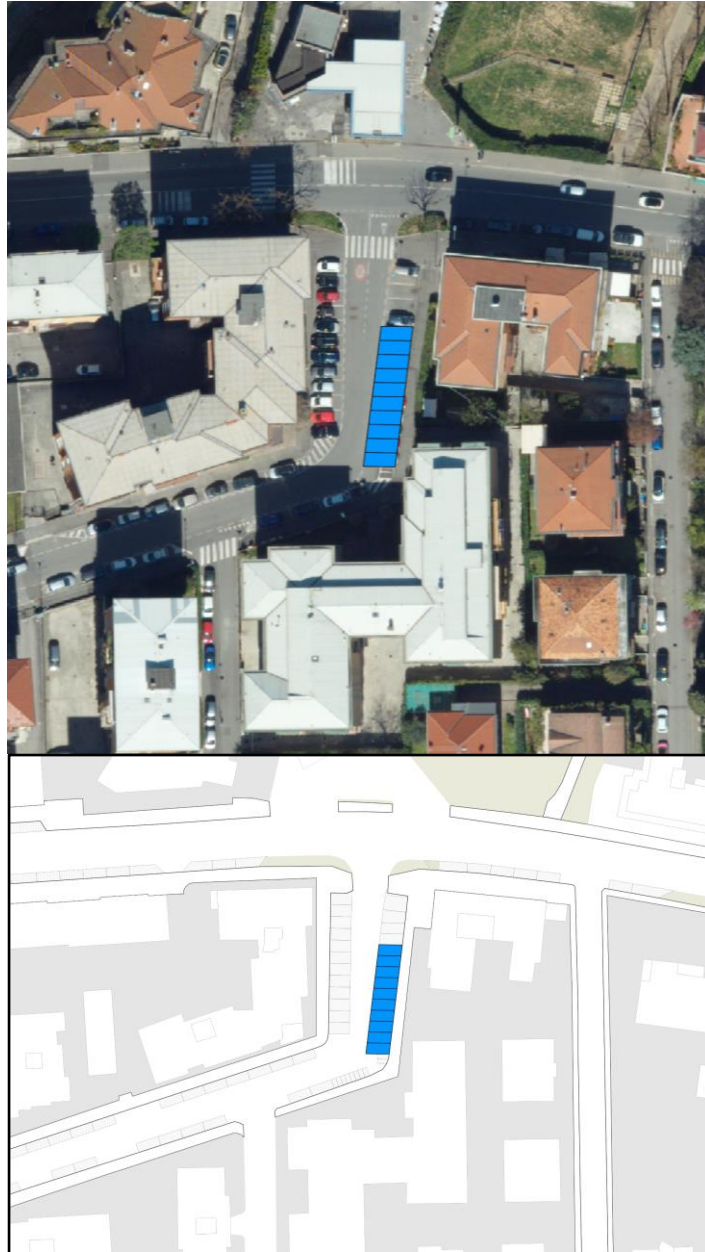

Tipologia

→ slow

Potenza

da 0 a 7 kW per ogni colonnina

Prescrizioni


- occupazione massimo n. 10 stalli
- uso NON esclusivo ai fini della ricarica
- percorso pedonale garantire larghezza minima 90 cm

n. 22

[Via Giacomo Quarenghi, 16](#)

45°41'30.9"N 9°39'57.3"E

Estratto mappa

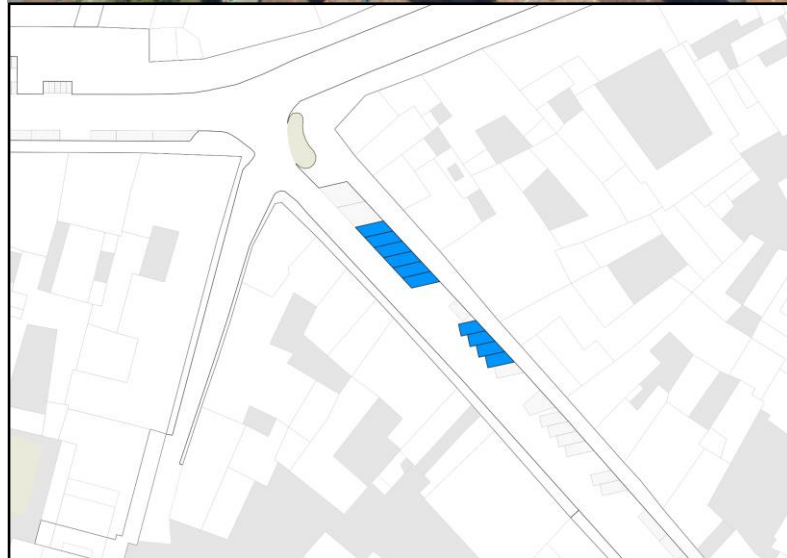

Tipologia

→ slow

Potenza

da 0 a 7 kW per ogni colonnina

Prescrizioni

- occupazione massimo n. 10 stalli
- solo per residenti
- uso NON esclusivo ai fini della ricarica
- percorso pedonale garantire larghezza minima 90 cm